


KOOLNOVA

Se recomienda NO introducir en el mismo tubo corrugado la alimentación y el BUS.

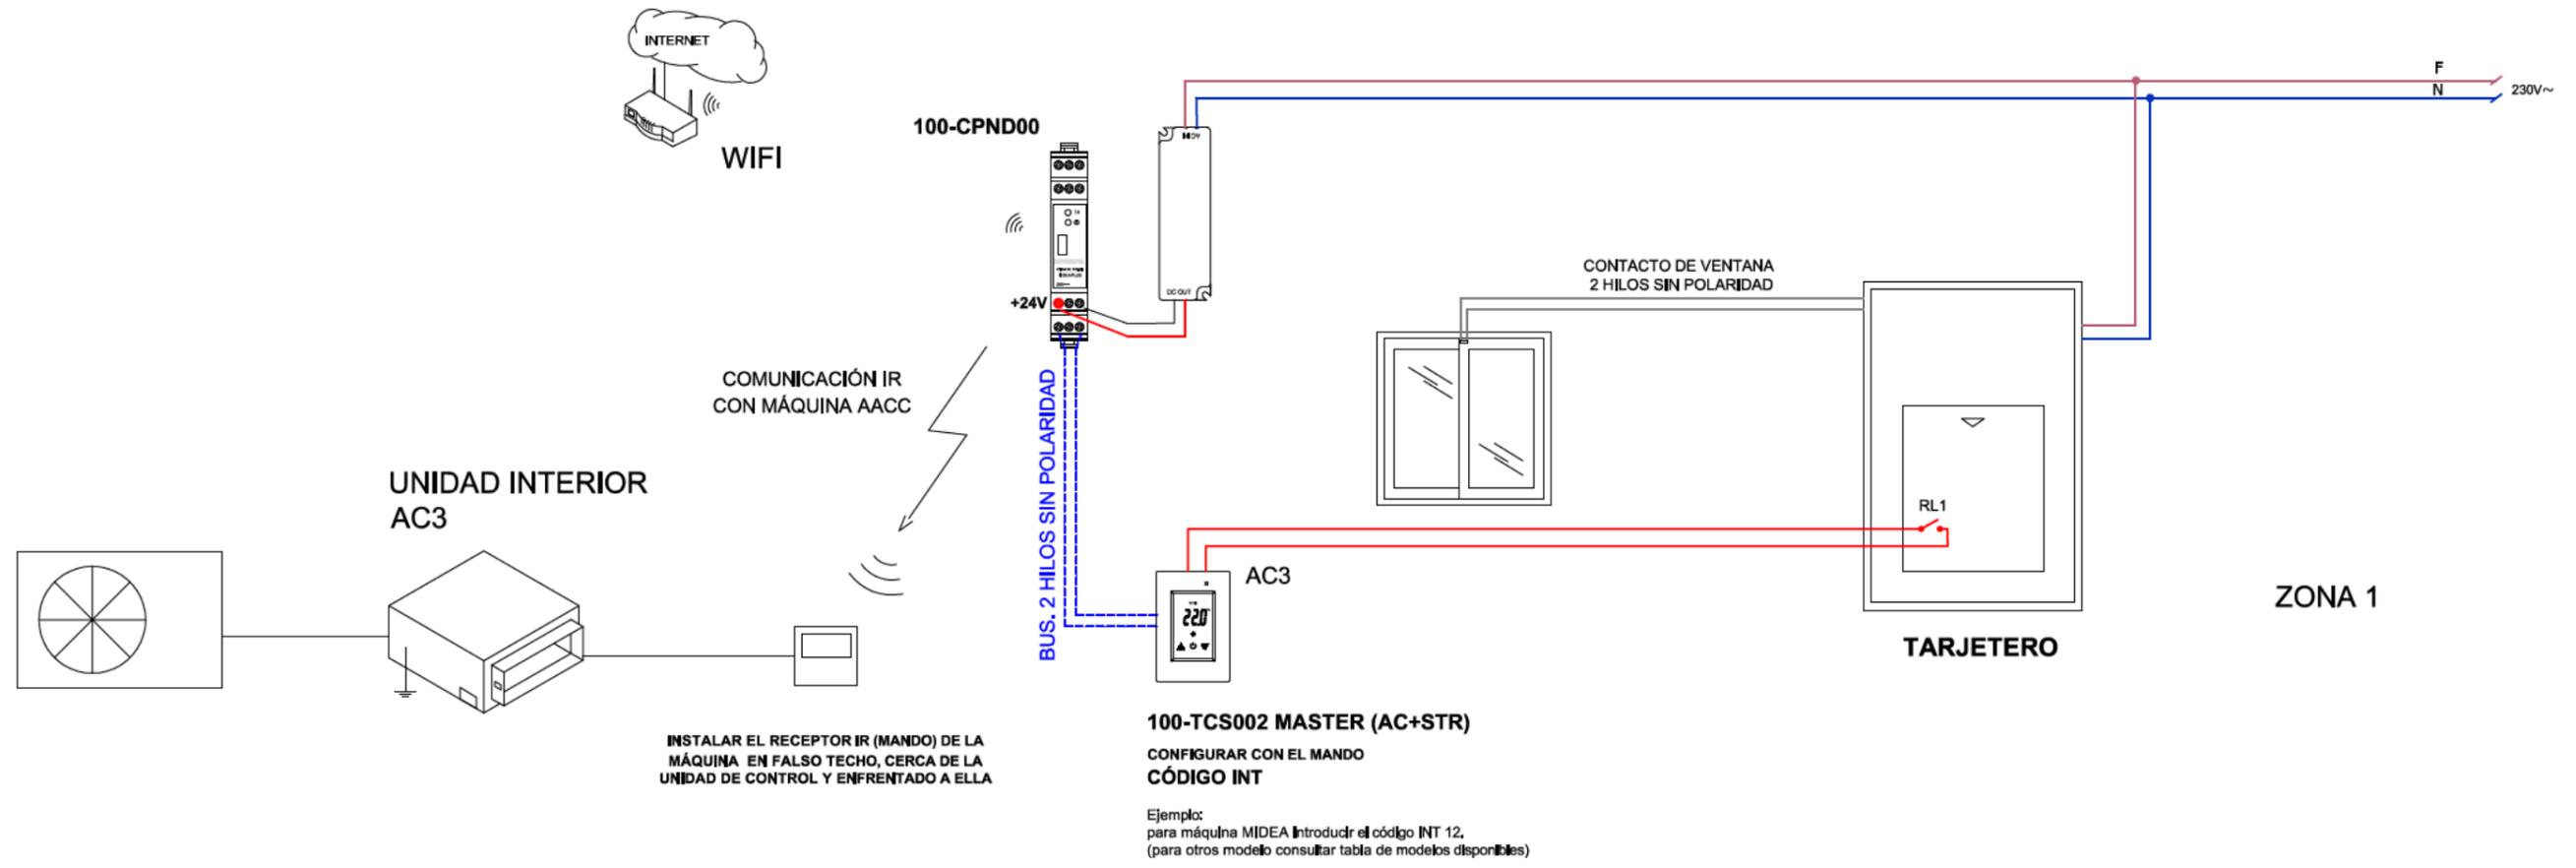

BUS CLIMA: 2 HILOS SIN POLARIDAD. (0,5mm² ≤ SECCIÓN ≤ 1mm²).
 CONEXIÓN MOTOR: 2 HILOS CON POLARIDAD. (0,5mm² ≤ SECCIÓN ≤ 1mm²).
 CONEXIÓN MANDO - BUS CLIMA: 2 HILOS SIN POLARIDAD; (0,5mm² ≤ SECCIÓN ≤ 1mm²).

NOTA: EL PRESENTE ESQUEMA ES SÓLO INDICATIVO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE SEGÚN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DISEÑADO POR EL PROYECTISTA Y DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESTÁNDARES CORRESPONDIENTES.

ESTUDIO TÉCNICO	
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y DOMÓTICA KOOLNOVA	
TÍTULO	ESQUEMA DE CONEXIÓN KOOLNOVA
FECHA	10/02/2020
DISEÑADO POR	KOOLNOVA - ESPAÑA
ESCALA	SE
PÁG	1/3